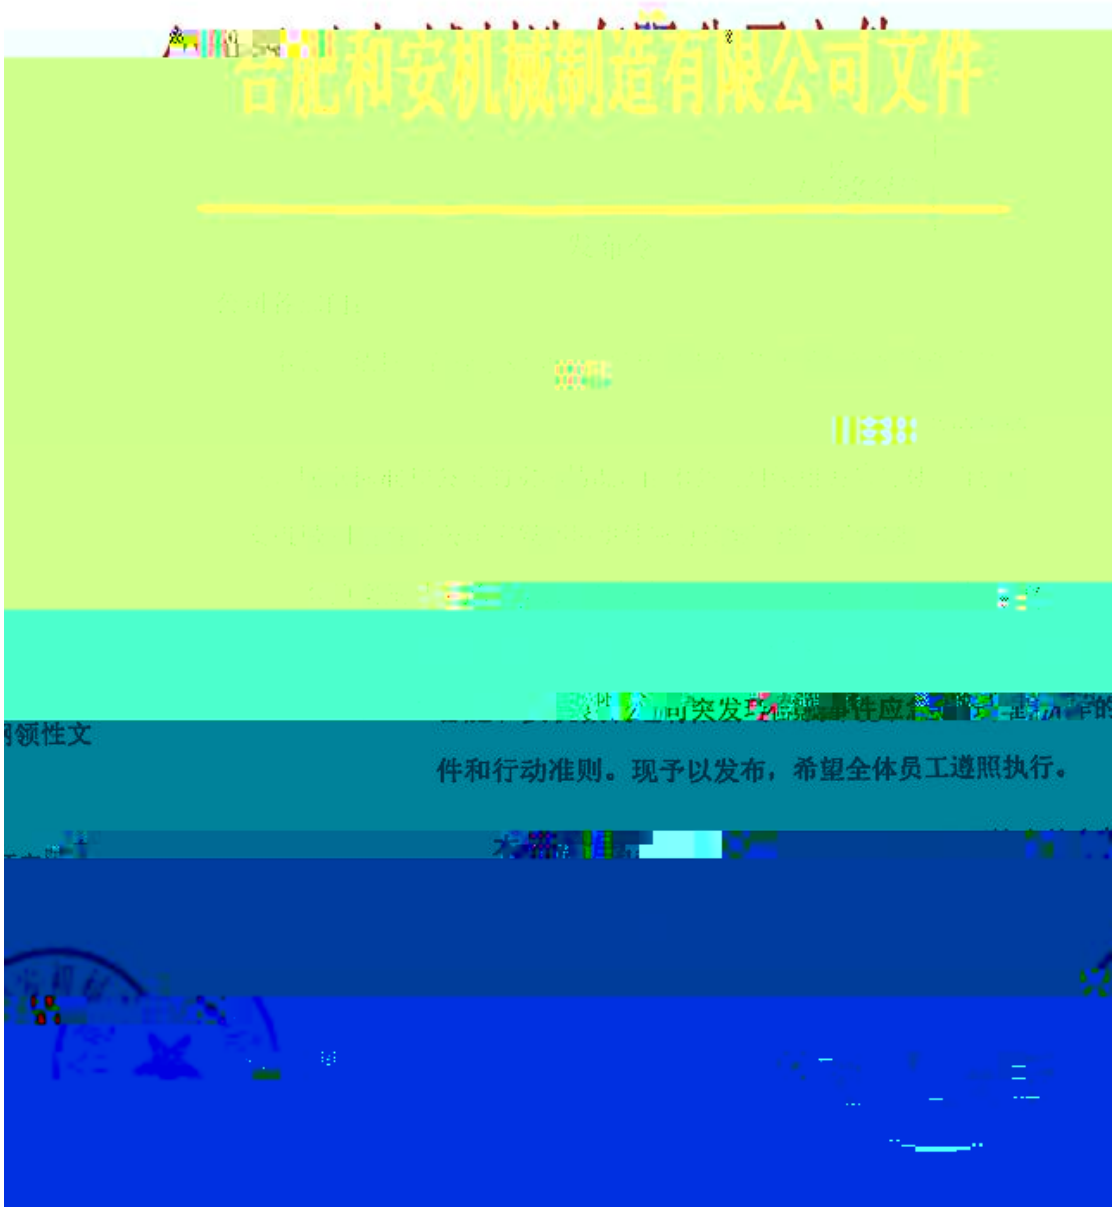
6 6 n ק n


合肥和安机械制造有限公司文件
领性文
件和行动准则。现予以发布，希望全体员工遵照执行。

1.1

1.2

1.3

1.4

я א o ή

D

3


[redacted]

[redacted]


[redacted]

[redacted]


1.5

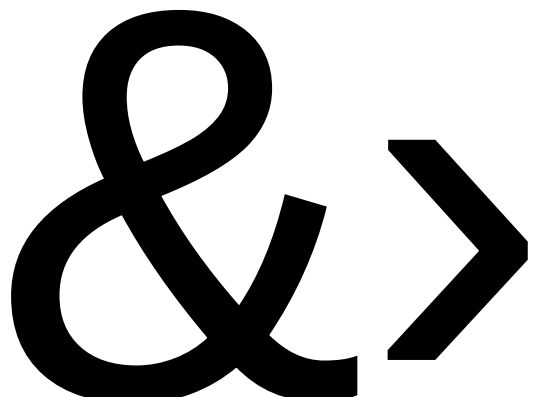

1.6

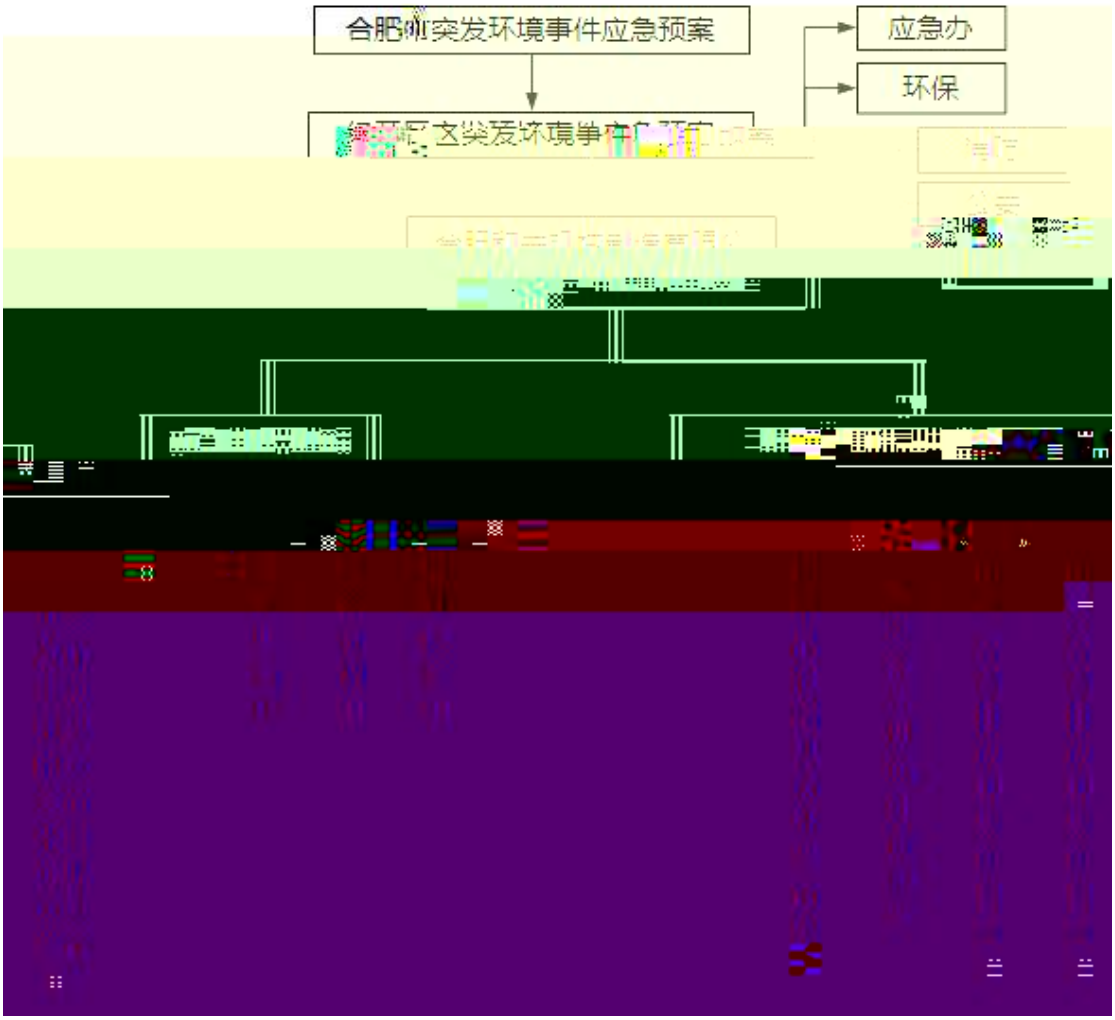

1.7

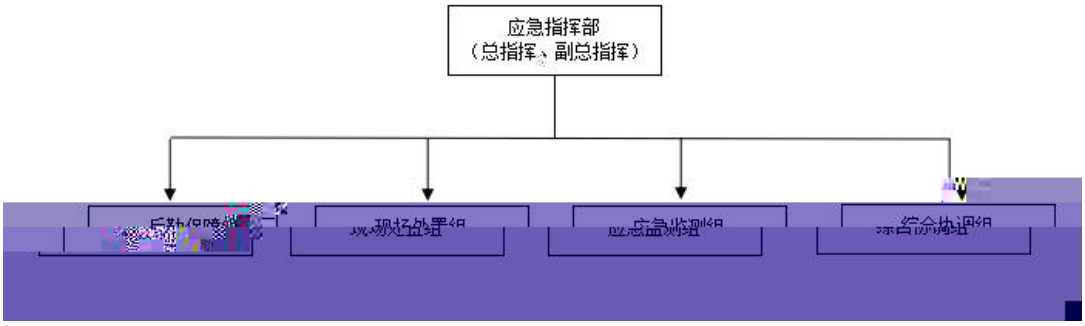
应急指挥部
（总指挥、副总指挥）


سي א

א ا'

خي m

Ů

ŭ ˈ Э Ą̈ ᵡ "

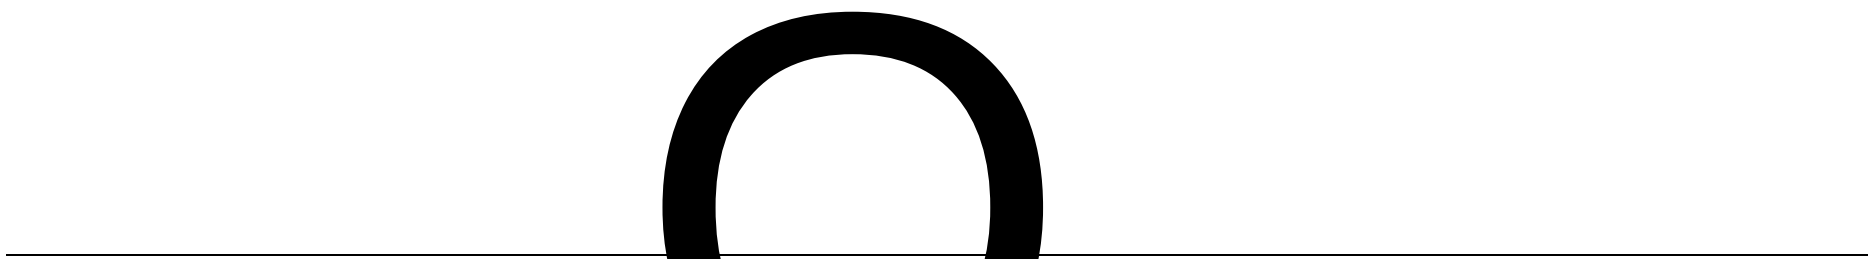


9 Ô •8†ß

3

ű €

€


[redacted]

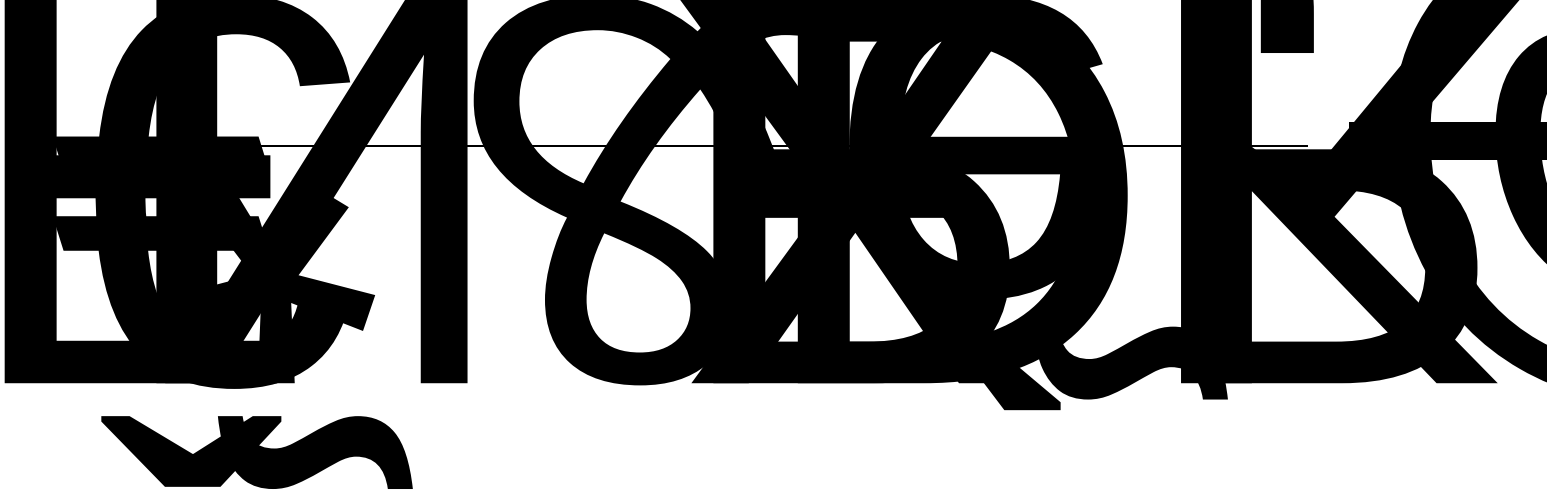


	Ã		

خم Õ `

m "

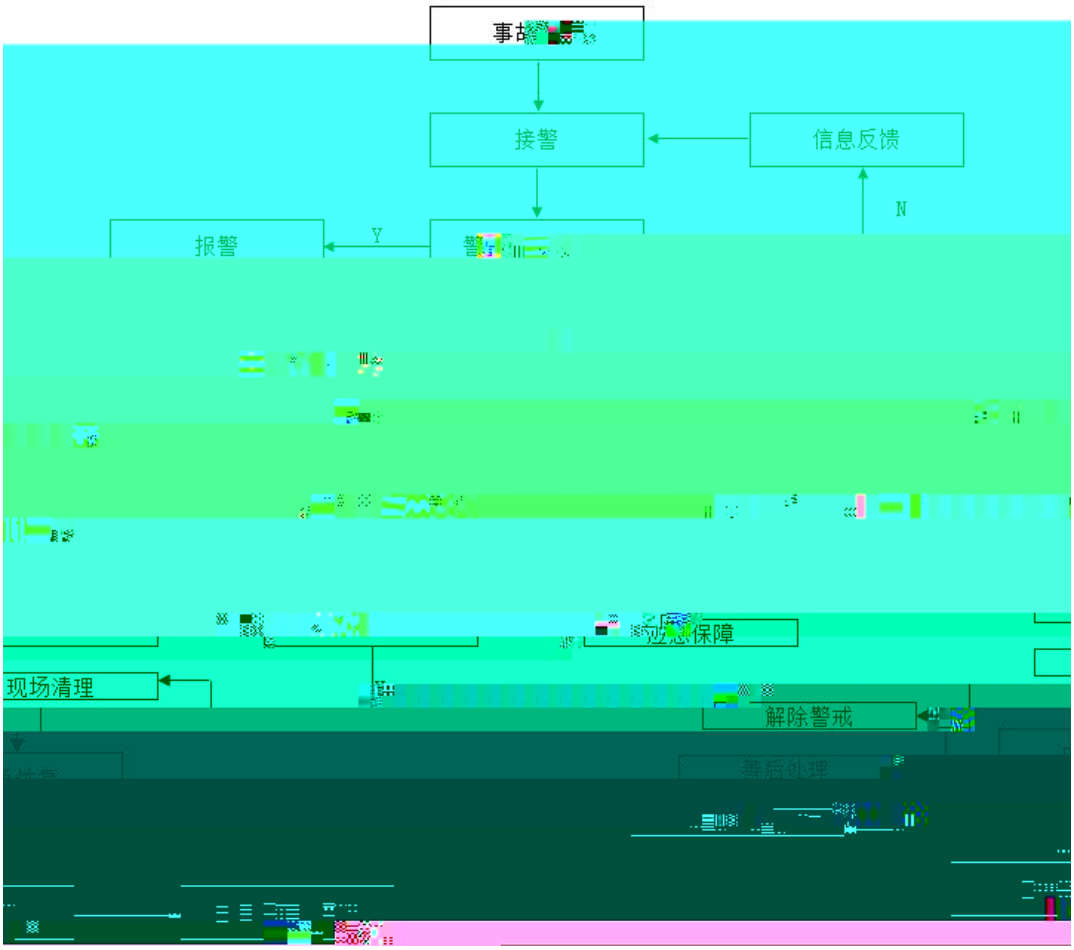
事故
接警
信息反馈
报警
Y
N
现场清理
解除警戒

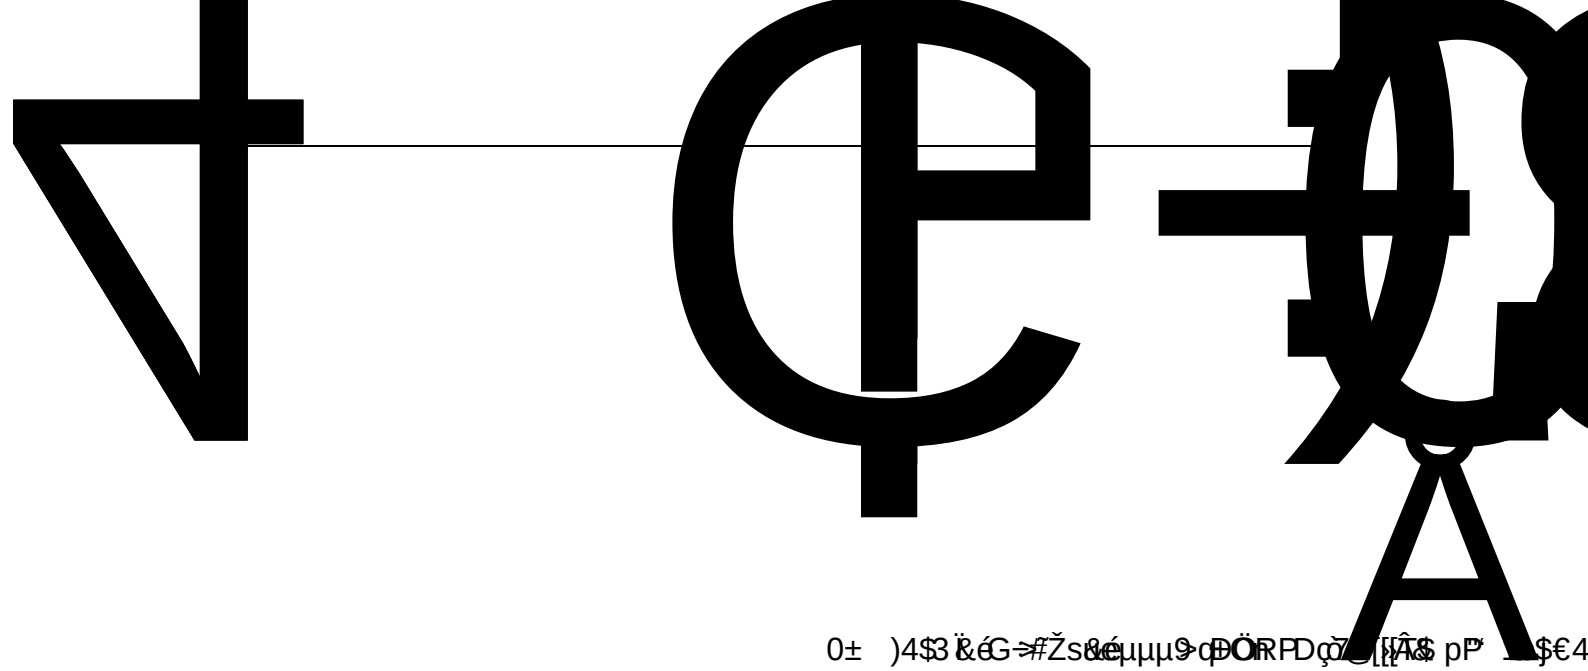

0±)4$3ï&éG➢#Žsœéµµµ9ðÞÖRPDçžÇ[[ÂA$ pP” ¯¯$€4


Å

đ’ D

. ס א .

Ä

2

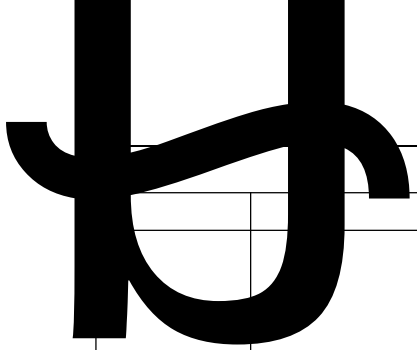








صخ 1 آ "


€

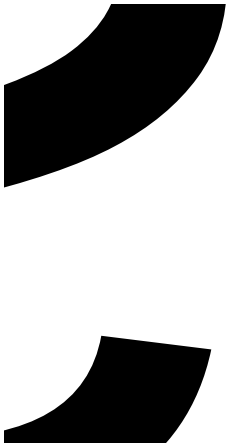


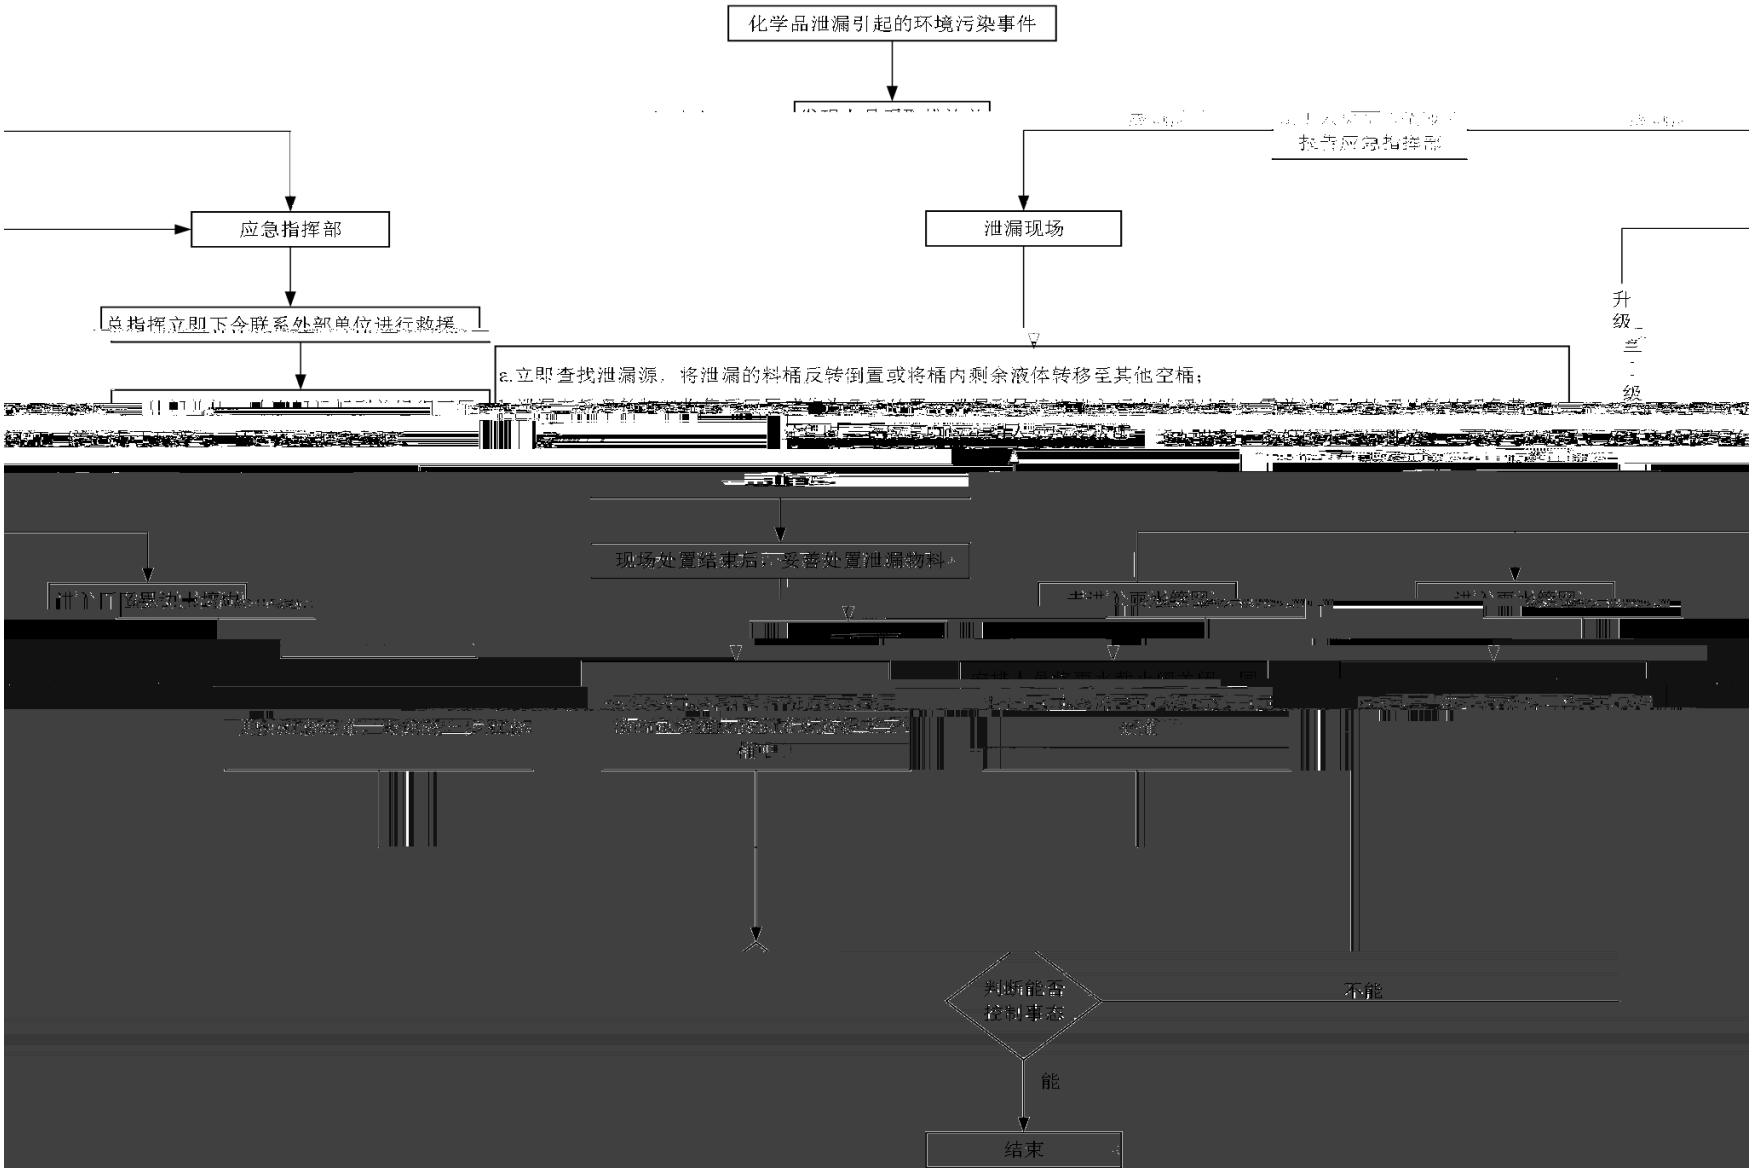
化学品泄漏引起的环境污染事件
救援应急指挥部
应急指挥部
泄漏现场
总指挥立即下令联系外部单位进行救援
2.立即查找泄漏源，将泄漏的料桶反转倒置或将桶内剩余液体转移至其他空桶；
升级
现场处置结束后，妥善处置泄漏物料
判断能否控制事态
不能
能
结束

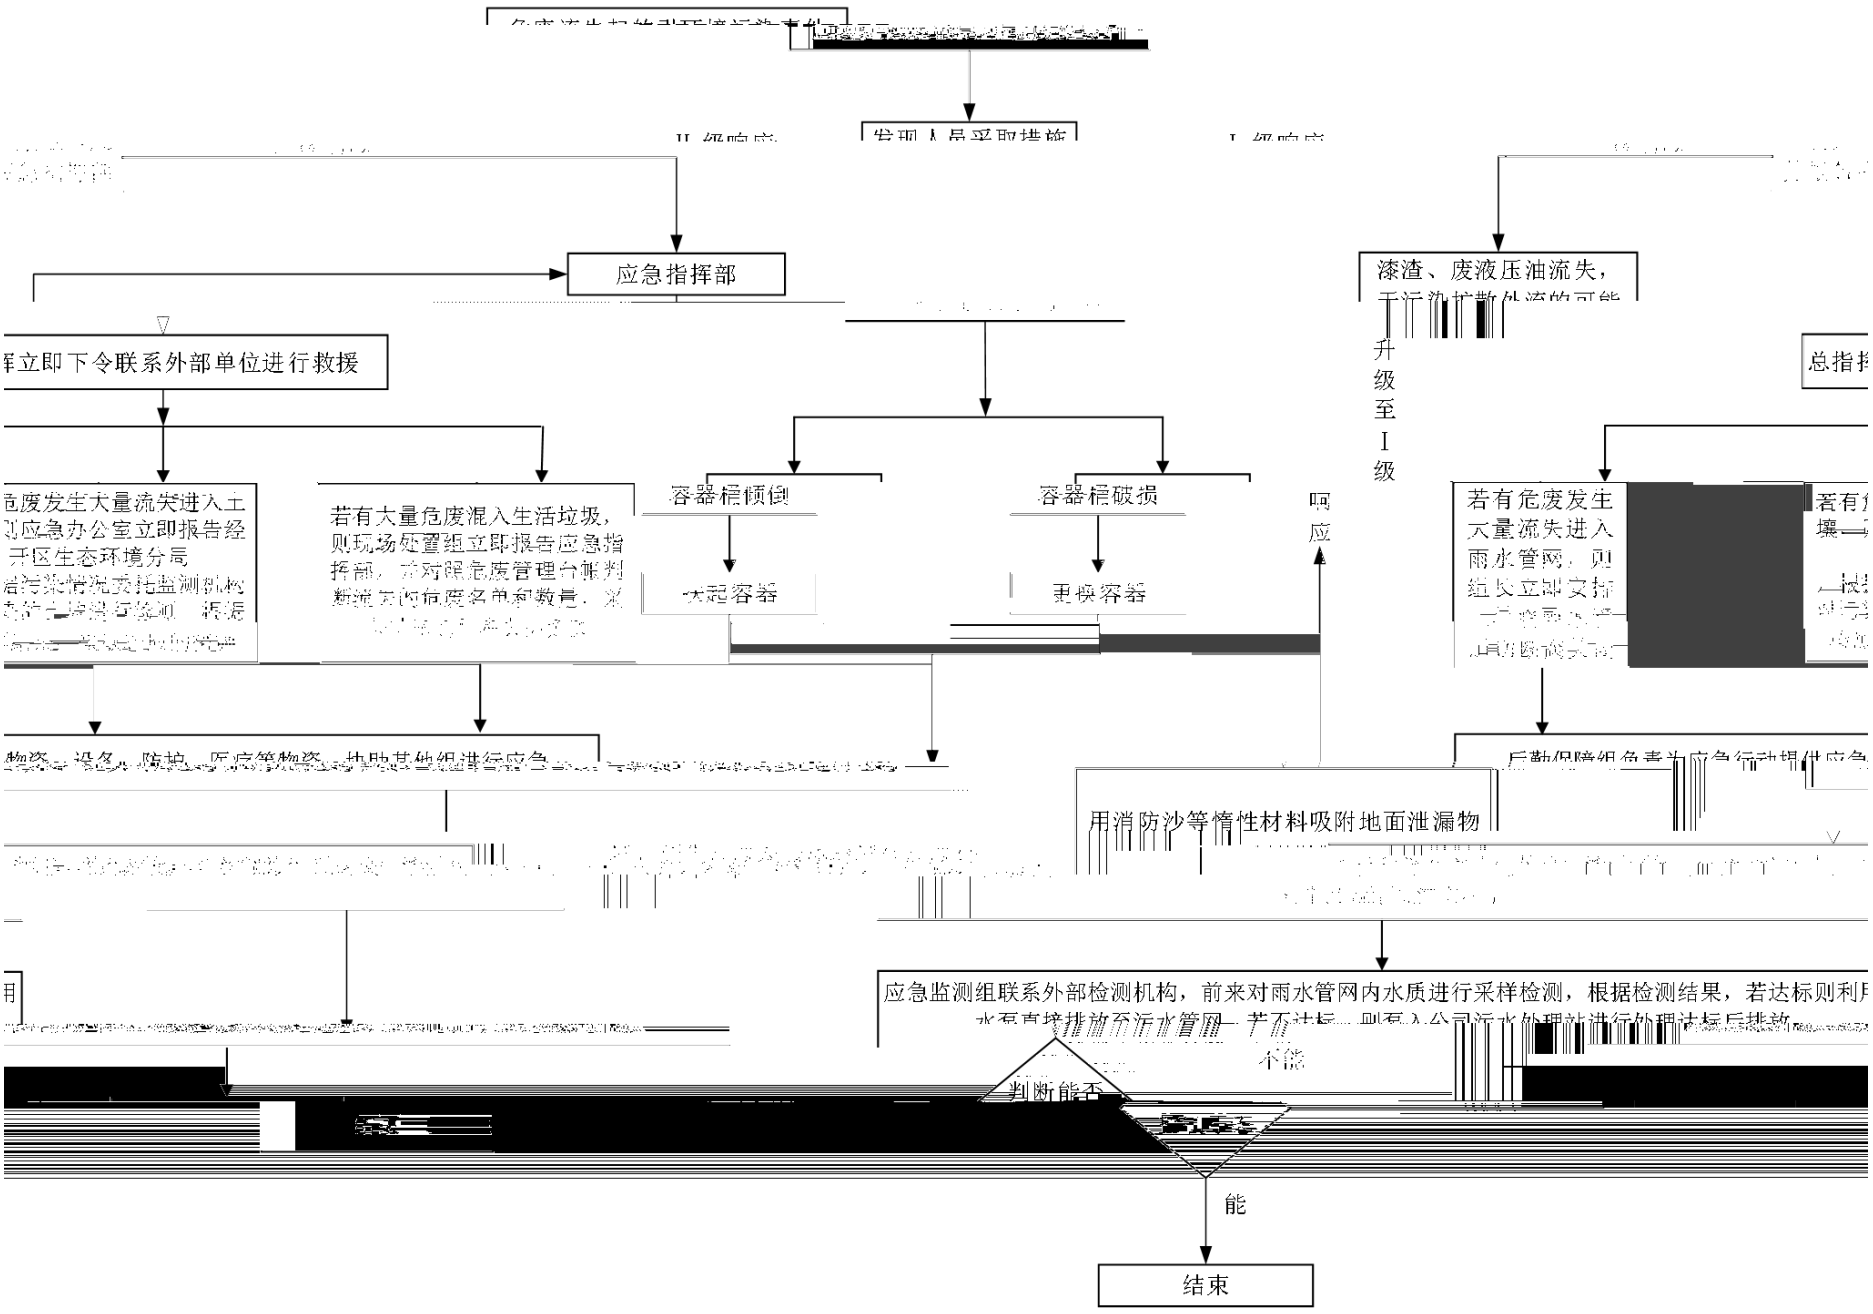
应急指挥部
容器桶倾倒
容器桶破损
扶起容器
更换容器
升级至I级
用消防沙等惰性材料吸附地面泄漏物
判断能否
不能
能
结束

Я قد

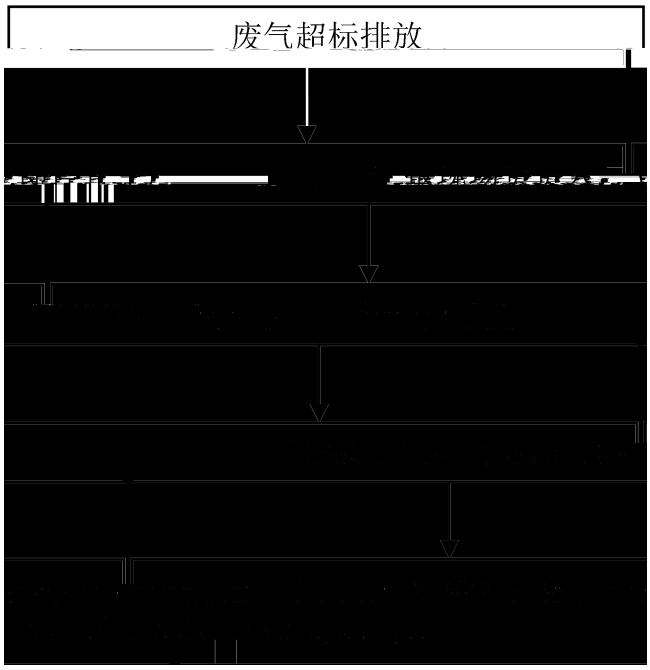
废气超标排放

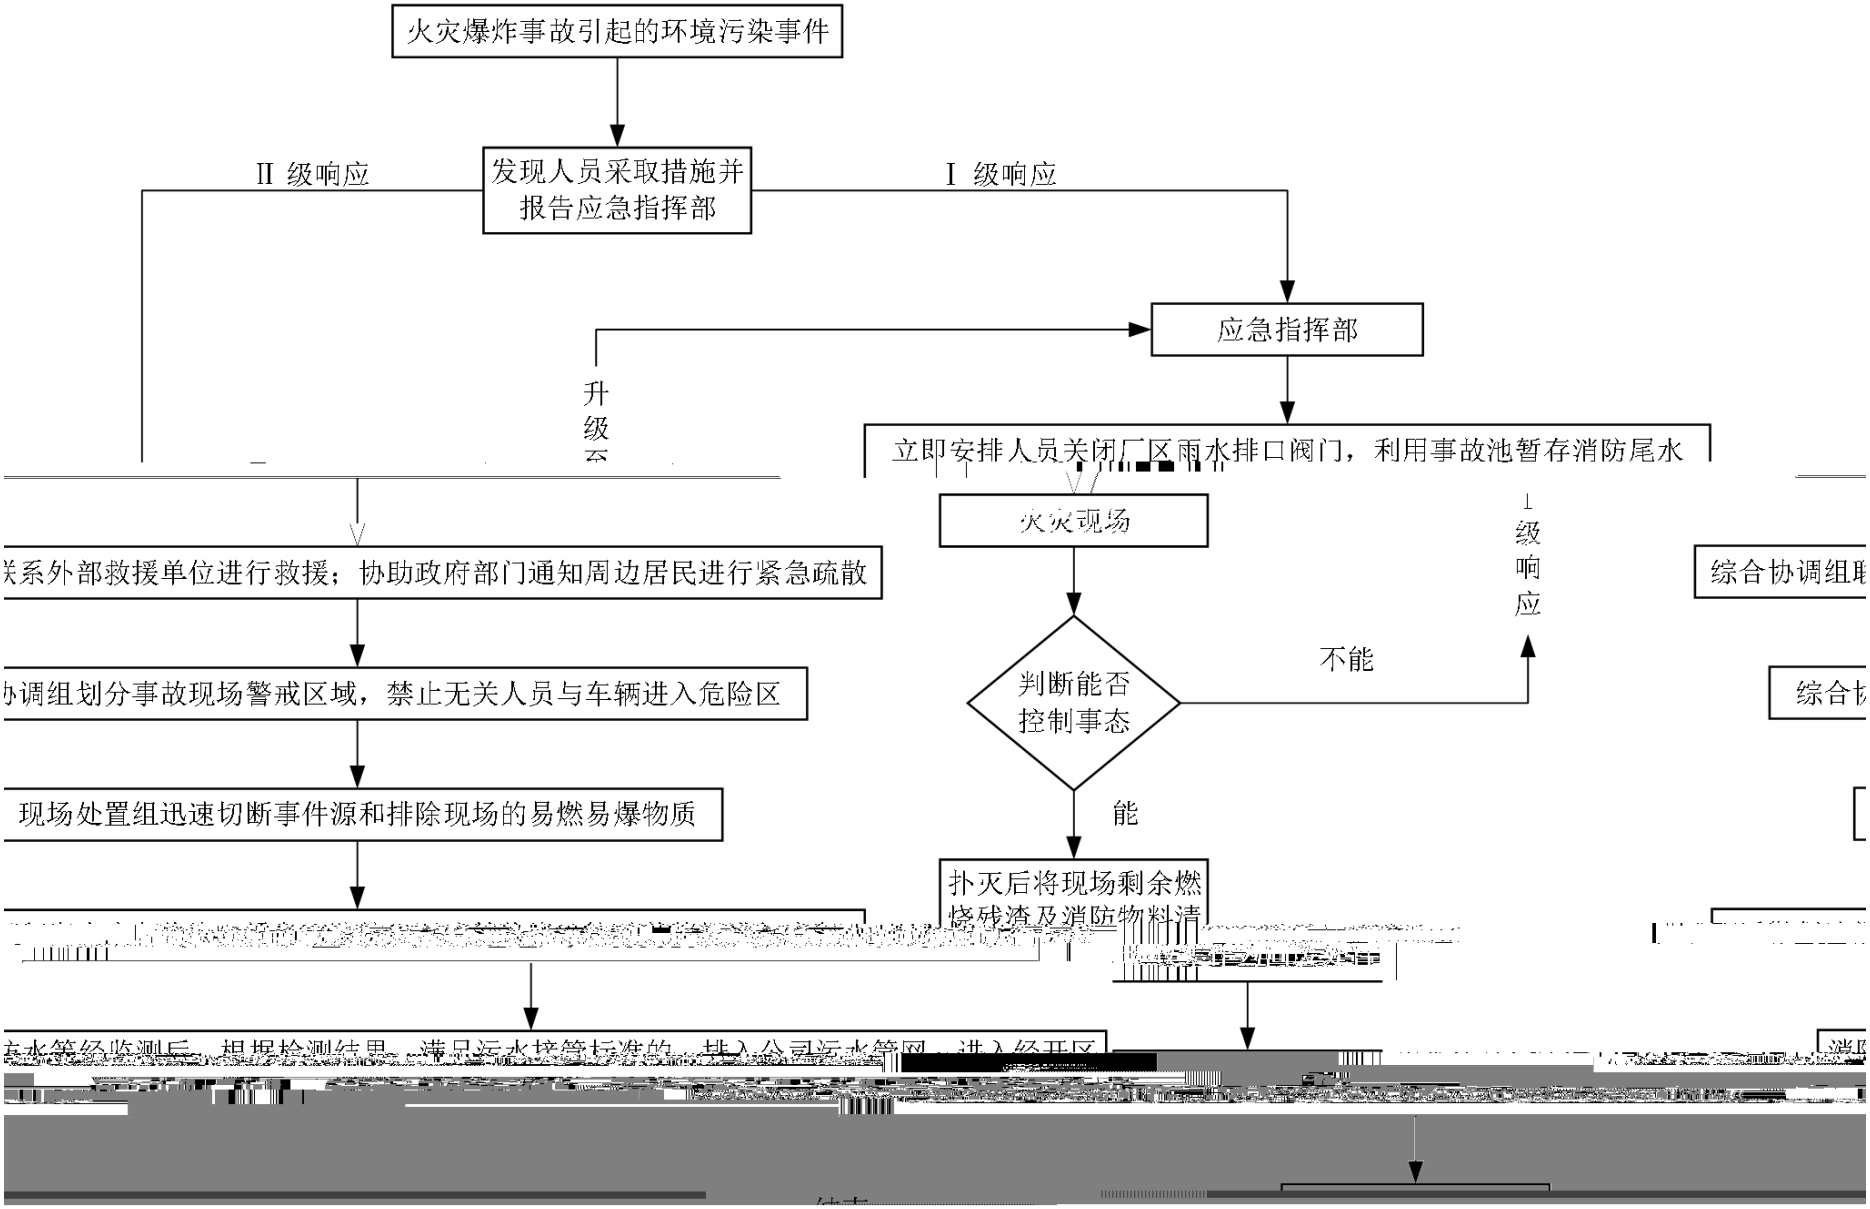
火灾爆炸事故引起的环境污染事件
发现人员采取措施并报告应急指挥部
II 级响应
I 级响应
应急指挥部
升级
立即安排人员关闭厂区雨水排口阀门，利用事故池暂存消防尾水
火灾现场
判断能否控制事态
不能
能
级响应
关系外部救援单位进行救援；协助政府部门通知周边居民进行紧急疏散
协调组划分事故现场警戒区域，禁止无关人员与车辆进入危险区
现场处置组迅速切断事件源和排除现场的易燃易爆物质
扑灭后将现场剩余燃烧残渣及消防物料清
综合协调组
综合协